


1.

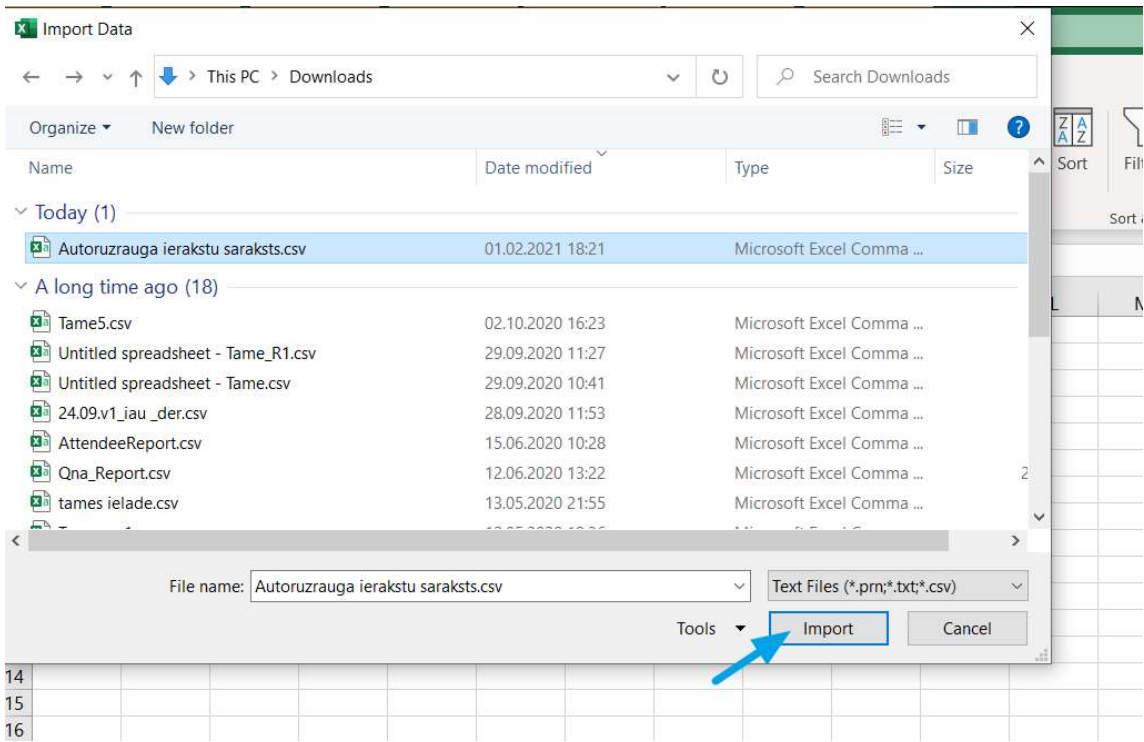

2.

Formulas Data Review View Developer Help

Autouzrauga ierakstu saraksts.csv

File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimiter: Comma | Data Type Detection: Based on first 200 rows

Ieraksta identifikators	Ieraksts izveidots	Izveidoja	Atbildīgā persona	Atbildīgais uzņēmums	Norādījumi
3162	15.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Svarīgs nosacījums - veicot urbumus esošajā sijā
3163	20.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Nepieciešams izstrādāt operatīvi uzliekams/ņopē
3583	21.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Betonēšanas darbus plānojot, obligāts ir betona
3809	23.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Nepieciešams pārbaudīt iespējamo siju plaisāsar
4577	05.05.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Injekcijām nepieciešamo urbumu izvietojumu sa
5402	11.05.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Pirms injekciju iepildīšanas nepieciešams vēl izpē
7745	18.05.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Uzklāt nākamos ugunsdrošā apmetuma slāni, lai

Load Transform Data Cancel

3.

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help Table Design Query

Table Name: Autouzrauga\_ier

Table Design: Header Row, Total Row, Banded Rows, Filter Button, First Column, Last Column, Banded Columns

Ieraksta identifikators	Ieraksts izveidots	Izveidoja	Atbildīgā persona	Atbildīgais uzņēmums	Norādījumi	Norādījumu izpildes termiņš	Pielikumi
3162	15.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Svarīgs nosacījums - veicot urbumus esošajā sijā nedrīkst būt bojāts sijas garenstieģrojums.	20.04.2020	
3163	20.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Nepieciešams izstrādāt operatīvi uzliekams/ņonemams veidņu aģiņš betonējamā posma abos galē	21.04.2020	
3583	21.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Betonēšanas darbus plānojot, obligāts ir betona iestrādes laiks līdz Maģei būvķīmijās sacietēšanas si	23.04.2020	
3809	23.04.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Nepieciešams pārbaudīt iespējamo siju plaisāšanu asīs 17/S un 19/S un pieņemt lēmumu par injekcijā	26.04.2020	
4577	05.05.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Injekcijām nepieciešamo urbumu izvietojumu saskaņot ar Maģei pārstāvi. Urbumu vietas nepiecieša	06.05.2020	
5402	11.05.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Pirms injekciju iepildīšanas nepieciešams vēl izpūst plaisas ar saspīestu gaisu, jo šobrīd plaisās ir palik	12.05.2020	
7745	18.05.2020	Kaspars Šņore	3-00276 Kaspars Šņore		Uzklāt nākamos ugunsdrošā apmetuma slāni, lai kopējais biežums sasniegtu projektā norādītos 65mm.		

4.